



**ULOŽENÍ KABLOV V PRÍPOJKÁCH**

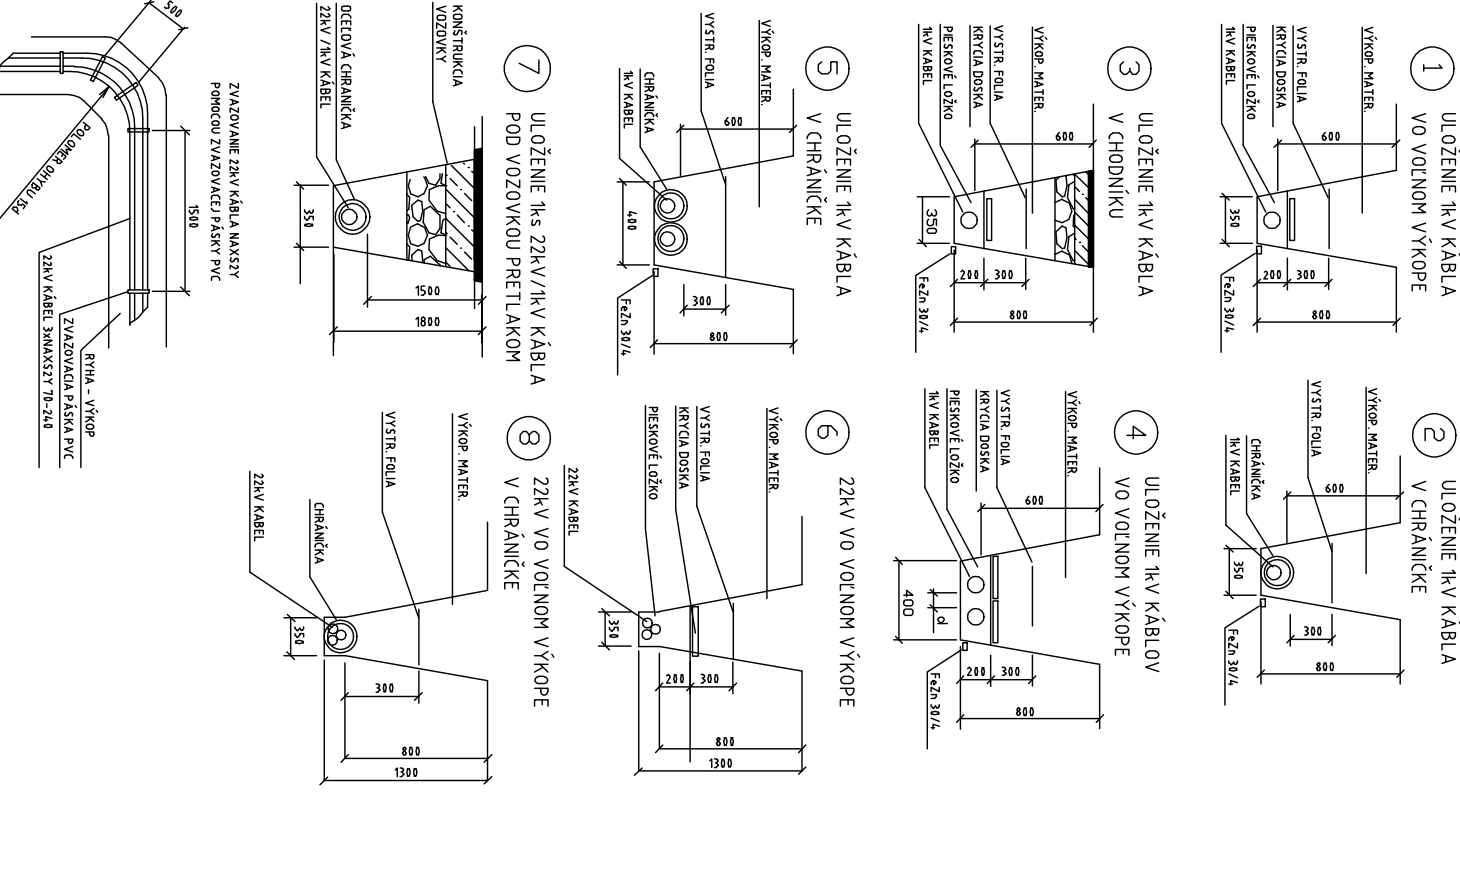


**ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE**

ÚDAJE O VN ŠEDE  
 DRUH ROZDÍLNĚJ SÍTE VN: 3 AC, 50Hz, 22kV / IT  
 SÍŤ S ÚJANNÝM UZEMNĚNÍM NEUTRÁLNĚHO BODU ČEZ NÍZKU IMPEDANCI  
 - SÍŤ SOUŠŤŽÍ DĚL 3,4,27  
 OCHRANĚNÍ OCHRANOU:  
 OCHRANA PŘED ŽIVOUČÍM EL. PROUDOM - STN EN 61 936-1, 2011  
 OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTIKOM STN EN 61936-1, dĚL 8,2,1.1  
 (PŘI NORMÁLNĚ PŘEVÁŽKĚ) - KRITIM, ZÁBRANAM  
 OCHRANA PŘED NEPŘÍMÝM DOTIKOM STN EN 61 936-1, dĚL 8,3 A KATEGORIA 10  
 (PŘI PORUŠĚ) - UZEMNĚNÍ  
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA POSPAMAM STN 33 000-4-41 dĚL 415,2  
 ÚDAJE O ROZDÍLNĚJ SÍTE MN: 3/PEN AC, 50Hz, 400/230/7N-C  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDOM V NORMÁLNĚ  
 PŘEVÁŽKĚ:  
 IZOLACI, KRITIM, UMĚST. MNM DOSAŤ  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDOM PŘI PORUŠĚ:  
 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENIA, DOPLNKOVÁ OCHRANA PŘUD.  
 OCHRANOU  
 STN 33 2000-4-41 dĚL 411, STN 33 2000-4-41 dĚL 412  
 STN 33 2000-4-41 dĚL 413 STN 33 2000-4-41 dĚL 415  
 PŘISŮBENÍ: VOL. PROTOKOL.

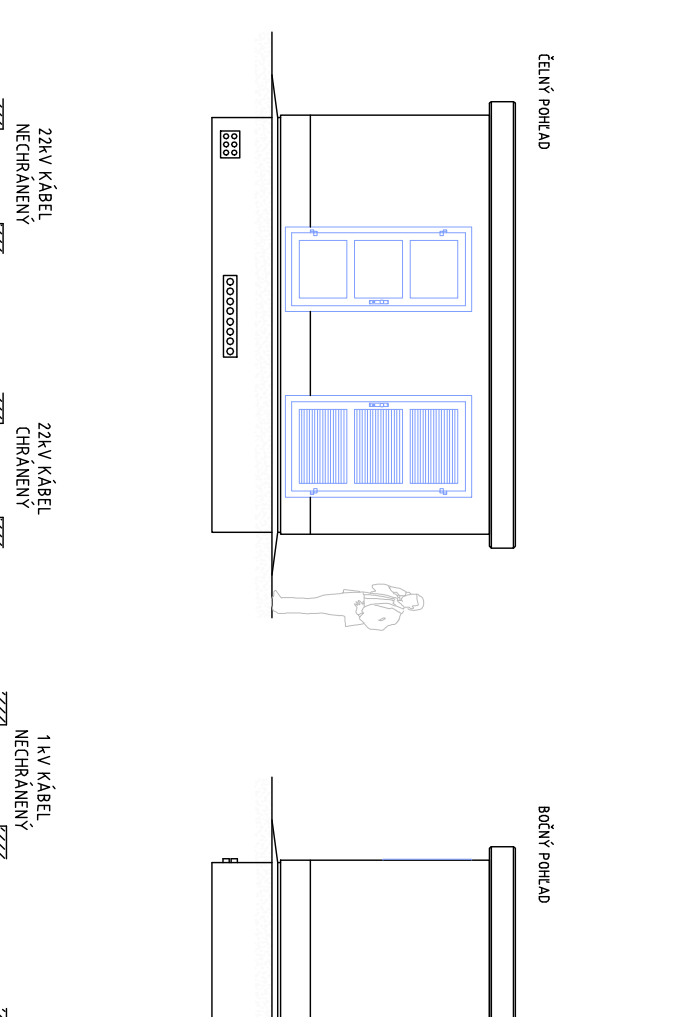

UZEMNĚNÍ	UZEMNĚNÍ	UZEMNĚNÍ	UZEMNĚNÍ
UZEMNĚNÍ	UZEMNĚNÍ	UZEMNĚNÍ	UZEMNĚNÍ
UZEMNĚNÍ	UZEMNĚNÍ	UZEMNĚNÍ	UZEMNĚNÍ
UZEMNĚNÍ	UZEMNĚNÍ	UZEMNĚNÍ	UZEMNĚNÍ

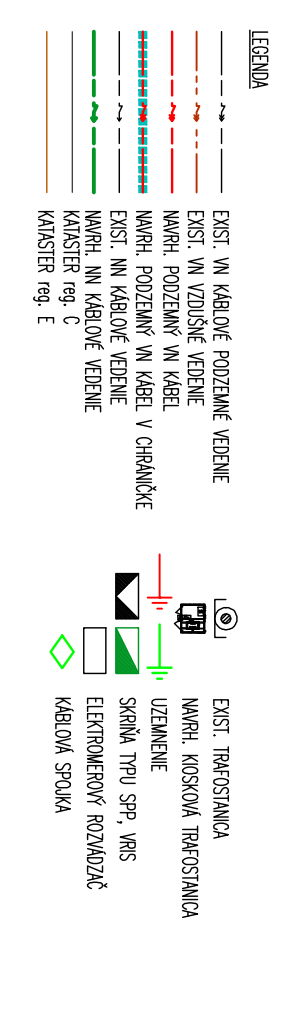

**STAVĚBNĚ OBJEKTY:**

SO 01 - 22kV kabelová přípojka  
 SO 02 - 1kV kabelová přípojka  
 SO 03 - Transformační stanice  
 PS 01 - Transformační stanice-technologie

**Hlavní projektant:** Eduard Dušan  
**Zodpovědný projektant:** Eduard Dušan  
**Projektant:** Mgr. Edmund Děže  
**Návrh stavby/Konstrukce:** Štáa  
**Investor/objednatel:** Západošlvenská distribučna a.s. Bratislava

**Stavba:**  
 DS - ŠALVA DLHOVEČKÁ ZÁHR. OSADA VN.K. TS MNK  
 SO 01-22kV KÁBLOVÁ PŘÍPOJKA; SO 02-1kV KÁBLOVÁ PŘÍPOJKA  
 SO 03-TRANSFORMAČNÍ STANICA  
 PS 01-TECHNOLÓGIA TS  
 Oblasť: Situačná schéma

**Číslo združov:** 02.2018  
**Datum:** 00 1000  
**Rovňan:** 4,4,4  
**Formát:** PD.L,ÚR  
**Stupeň:** štád. 1  
**Stav:** VYHODN. 1

**ZÁPADOŠLVENSKÁ DISTRIBUČNÁ**  
 Dušan Š  
 Štáa  
 H 441 96 78 941  
 e-mail: invest@zsdistribucna.sk