


SITUÁCIA

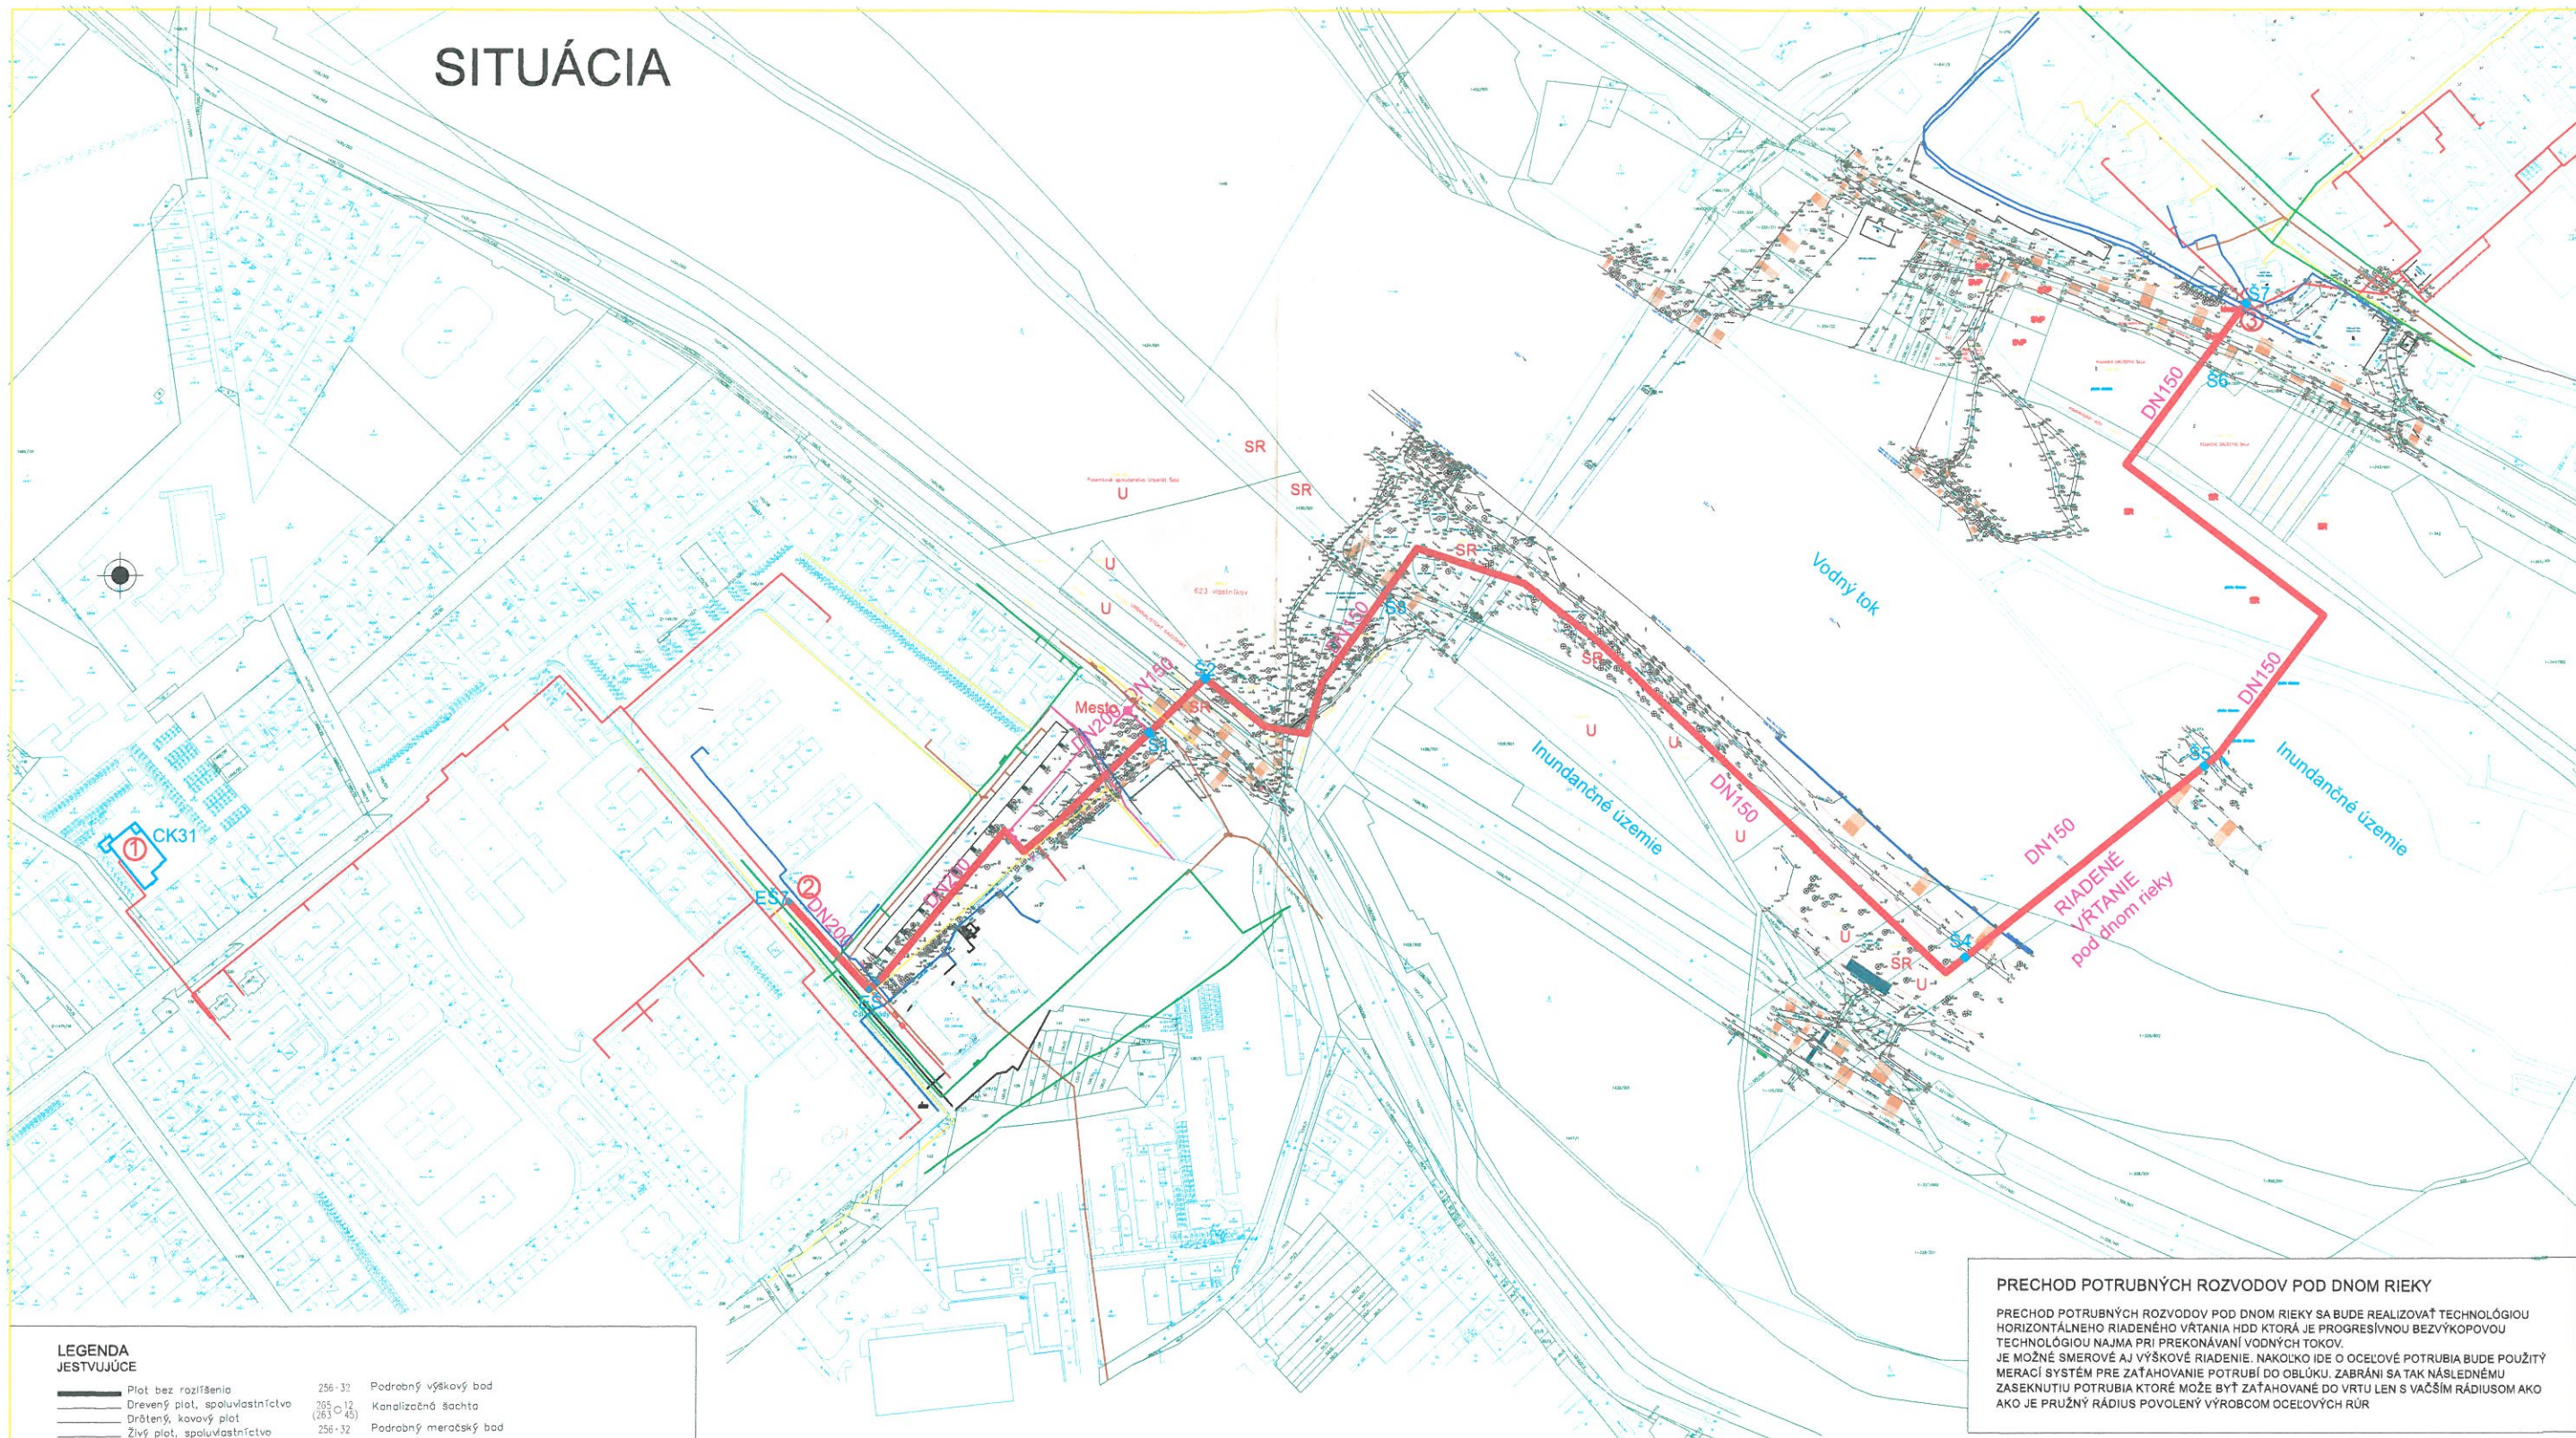

PRECHOD POTRUBNÝCH ROZVODOV POD DNOM RIEKY

PRECHOD POTRUBNÝCH ROZVODOV POD DNOM RIEKY SA BUDE REALIZOVAŤ TECHNOLÓGIU HORIZONTÁLNEHO RIADENÉHO VRTANIA HDD KTORÁ JE PROGRESÍVNOU BEZVÝKOPOVOU TECHNOLÓGIU NAJMA PRI PREKONÁVANÍ VODNÝCH TOKOV. JE MOŽNÉ SMEROVÉ AJ VÝŠKOVÉ RIADENIE. NAKOLKO IDE O OCELOVÉ POTRUBIA BUDE POUŽITÝ MERACÍ SYSTÉM PRE ZAŤAHOVANIE POTRUBÍ DO OBLÚKU. ZABRÁNÍ SA TAK NÁSLEDNÉMU ZASEKNUTIU POTRUBIA KTORÉ MOŽE BYŤ ZAŤAHOVANÉ DO VRTU LEN S VAČŠÍM RÁDIUSOM AKO AKO JE PRUŽNÝ RÁDIUS POVOLENÝ VÝROBCOM OCELOVÝCH RÚR

- 1 Centrálna kotolňa CK31
- 2 Bod napojenia na strane Šaľa
- 3 Bod napojenia na strane Veča
- 4 Koncový bod - Uzatvorenie rozvodu Veča

ZODP. PROJ. ING. HORÁČEK	VYPRACOVAL ING. HORÁČEK	KRESLIL	KONTROLOVAL	REKOTHERM, s.r.o. Vajňova ulica 2445/2 81701 TRNAVA
KRAJ: NITRIANSKY	OKRES: ŠAĽA	OBEC: ŠAĽA	FORMAT: A4	BA4
INVESTOR: MeT šaľa, spol. s r.o.			DATUM: 07-2018	PS
NÁZOV AKCIE:	TEPELNÉ PREPOJENIE CK31 - CK34, ŠAĽA			ÚK
NÁZOV VÝKRESU:	SITUÁCIA			MIERKA: 1:2000
				POR. Č. 1

LEGENDA JESTVUJÚCE

Plot bez rozlíšenia	256-32	Podrobný výškový bod
Drevený plot, spoluvlastníctvo	305-12 (263-45)	Kanalizačná šachta
Drôtový plot	256-32	Podrobný meračský bod
Zlivý plot, spoluvlastníctvo		Vaust
Murovaný plot		Budova murovaná
Vjazd na oplotený pozemok		Budova drevená
Schody		±uchočka
Zábradlie		RIS - rozvodná skriňa
Zvodiadlo jednostranné		Svietidlo na stožiar
Zvodiadlo zdvajenné		Rozhlasový reproduktor na stož.
Most		
Lavička		
Priepust		
Strm bez rozlíšenia		
Strm ihličnatý		
Strm listnatý		
Strm ovocný		
Krík		
Dopravná značka		
Semafor		
Telekomunikačná RIS		
Cestná zeleň		
Parcelné číslo		
Vrt		

LEGENDA - Inž. siete


EXISTUJÚCI ROZVOD TEPLA	
NAVROVANÝ ROZVOD TEPLA TEPELNÉ PREPOJENIE	
VODOVOD	
KANALIZÁCIA	
PLYN	
ELEKTRO	
EXIST. ŠACHTA	
NAVROVANÉ ŠACHTY	

NAVROVANÝ ROZVOD POTRUBIA - PRE TEPELNÉ PREPOJENIE

PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE - OCELOVÉ POTRUBIE, VONK. PLÁŠŤ HDPE, ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
DN150 - 168 x 4,0 mm, PLÁŠŤ HDPE 280 mm - PRE ROZVOD POTRUBIA VEDENÝ V KANÁLI ÚK, resp. V ZEMI
DN150 - 168 x 5,3 mm, PLÁŠŤ HDPE 280 mm hr. 13 mm - PRE ROZVOD POTRUBIA VEDENÝ POD DNOM RIEKY
DN200 - 219,1 x 4,5 mm, PLÁŠŤ HDPE 355 mm - PRE ROZVOD POTRUBIA VEDENÝ V KANÁLI ÚK, resp. V ZEMI
POTRUBIA BUDÚ VYBAVENÉ ALARM-SYSTÉMOM NA SIGNALIZÁCIU PRIENIKU VLNKOSTI
SÚBEŽNE S POTRUBÍM ÚK BUDE VEDENÁ CHRÁNIČKA HDP32 - PRE OPTICKÝ KOMUNIKAČNÝ KÁBEL

UPOZORNENIA

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOU AJ VO VERTIKÁLNOU SMERE DĽA STN 73 6005
PRED ZAĤAJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ, ZEMNÉ PRÁČE VYKONAŤ DĽA STN 73 3050
KOORDINÁCIU SÚBEHU INŽ. ROZVODOV JE MOŽNÉ VYKONAŤ LEN PO REALIZÁCIÍ KONTRÓLNEHO VÝKOPU NA ZÁKLADE ICH SKUTOČNEJ POLOHY
VŠETKY KRIŽOVANIA A SÚBEŽNÉ VEDENIA POTRUBÍ A KÁBLOV MUSIA BYŤ VO VZDIALENOSTI MIN 150mm OD OKRAJA PLÁŠŤA TEPLOVODNÉHO POTRUBIA. V PRÍPADE ŽE NIE JE MOŽNÉ DODRŽAŤ TÚTO VZDIALENOSŤ MUSÍ BYŤ POTRUBIE CHRÁNENÉ OCHRANNÝM POTRUBÍM PE-HD V DĽŽKE 5x VAČŠEJ AKO DIMENZIA OCHRANNÉHO POTRUBIA MIN 1,5m. KRIŽUJÚCE POTRUBIE MUSÍ BYŤ TIEŽ CHRÁNENÉ OCHRANNÝM POTRUBÍM

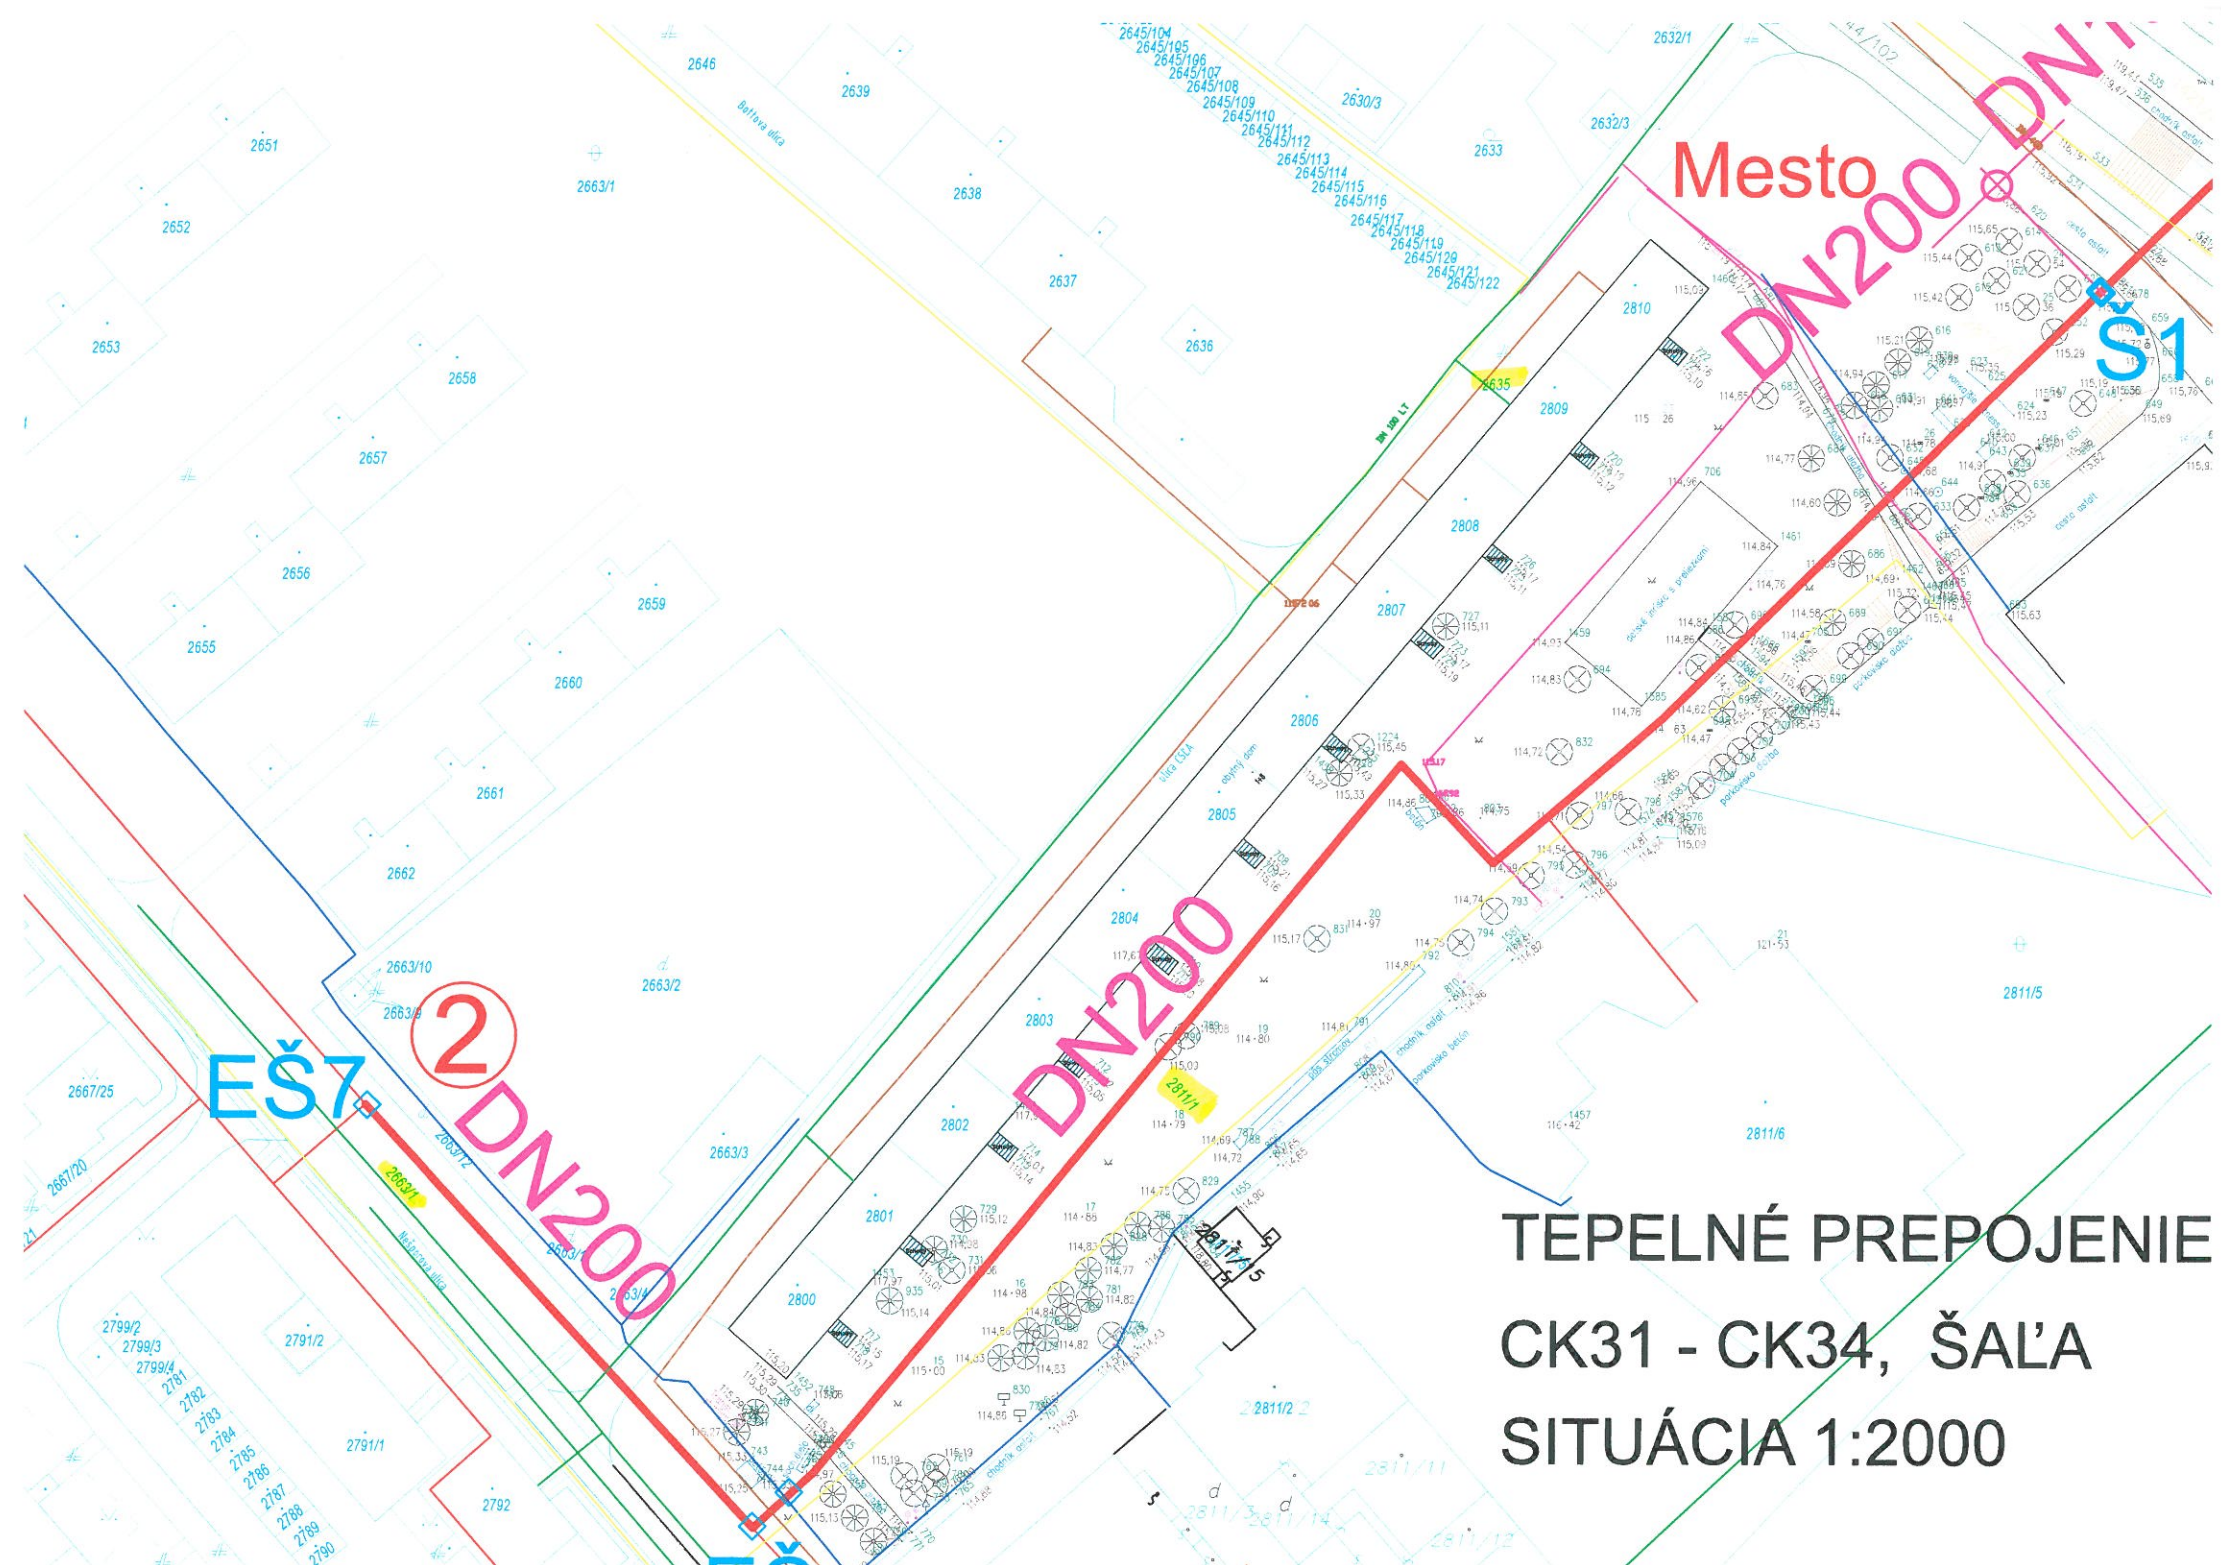

CK31 - CK34, ŠAĽA

